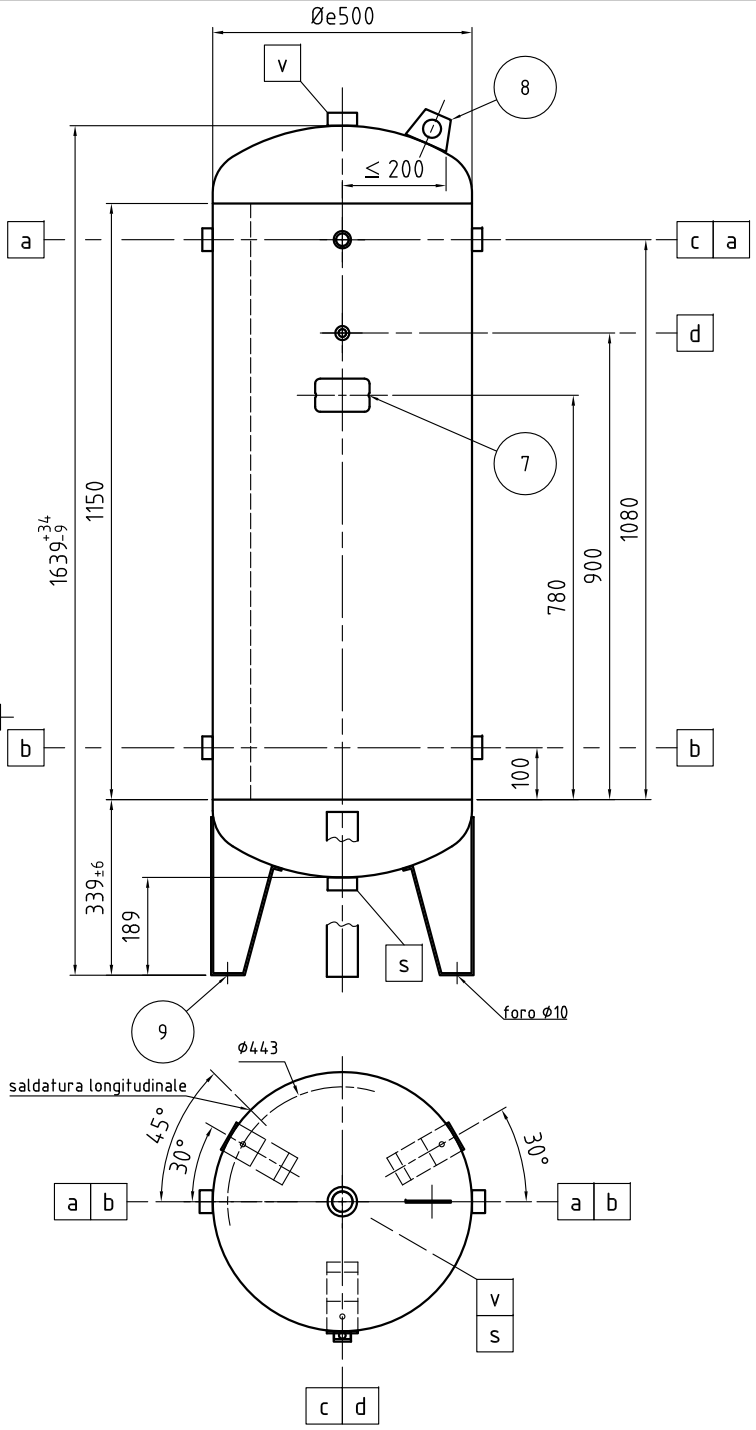


	9	3	Piede - Leg	dis. - dwg n°9997	
	8	1	Anello di sollevamento - Lifting lug	tipo - type G1 dis.1141	
	7	1	Targa CE - CE Name plate		
v	6	1	Manicotto - Coupling	G 1"1/4 H=25	Valvola di sicurezza / Ispezione - Safety valve / Inspection
s	5	1	Manicotto - Coupling	G 1"1/4 H=25	Scarico / Ispezione - Drain / Inspection
d	4	1	Manicotto - Coupling	G 3/8" H=15	Servizio - Service
c	3	1	Manicotto - Coupling	G 3/4" H=20	Servizio - Service
b	2	2	Manicotto - Coupling	G 3/4" H=20	Alimentazione aria - Inlet
a	1	2	Manicotto - Coupling	G 3/4" H=20	Utilizzo - Outlet
Dett.	Item	Qty	Description	Standard	Note

CARATTERISTICHE SERBATOIO:

Capacità - Capacity: ~270 lt.
Pressione di progetto - Design pressure: 11 bar
Temperatura di progetto - Design temperature: -10° ÷ +120°C
Fluido - Fluid: ARIA COMPRESSA O AZOTO - COMPRESSED AIR or NITROGEN
Collaudo - Test: 2009/105/ CE

TRATTAMENTI - Treatments:

TRATTAMENTO INTERNO-Treatments internal:	TRATTAMENTO ESTERNO-Treatments external:
GREZZO-Unrefind	GREZZO-Unrefind
GREZZO-Unrefind	VERNICIATO RAL 5015 - Painted RAL 5015
ZINC. A BAGNO CALDO - Hot dip galvanized	ZINC. A BAGNO CALDO - Hot dip galvanized
VITROFLEX	VERNICIATO RAL 5015 - Painted RAL 5015
ZINC. A BAGNO CALDO +VITROFLEX - Hot dip galvanized + VITROFLEX	ZINC. A BAGNO CALDO - Hot dip galvanized

NOTE:

-Tolleranze di assemblaggio sulle quote lineari e angolari prive di indicazione specifica, in accordo con UNI EN 22768/1-V - Linear and angular tolerances without reference in accordance with UNI EN 22768/1-V .
-Costruzione in accordo con il disegno di approvazione 2009/105/CE n°12783 ultima rev. - Construction according to approval design 2009/105/EC n°12783 last rev.

Rev.	Data	Descrizione	Disegnatore	Verificatore
8	17/0614	Modificato attacco c (era G 3/8")	Lucchin S.	Cervellati C.
7	23/04/14	Modificati manicotti sui fondi (erano G 2"); eliminata descrizione kit	Lucchin S.	Cervellati C.
6	28/03/13	Modificato manicotto d (era 1/4")	Lucchin S.	Cervellati C.
5	04/11/11	Aggiornato direttiva di collaudo, era 87/404/CE e modificato dis. di progetto, era n. 10284.	Mariotto V.	Cervellati C.

Revisioni

SICC
S.p.A. Rovigo

VIALE PORTA PO,89
45100 ROVIGO
(ITALY)
Phone +390425403111
Telefax +390425403177

Codice: 112V00270/11	Scala: 1:10	Sostituisce: 8036R7	Unità: mm
Descrizione: A/C VERTICALE TIPO 270/11 bar art.112		Nr. disegno: 8036	Revisione: 8
		Data: 01.03.01	
File: \\Pd800\AADISEGNI\112\8036R8.dwg		Disegnatore: Panin S.	A3
Riferimenti: SICC		Verificatore: Orsetti A.	

Rev.1 14/09/99 Mod. PQ 04-2/1

Proprietà della SICC SpA. E' vietata la riproduzione o comunque la visione a terzi non interessati senza nostra autorizzazione scritta. La Ditta tutela i propri diritti a norma di Legge.