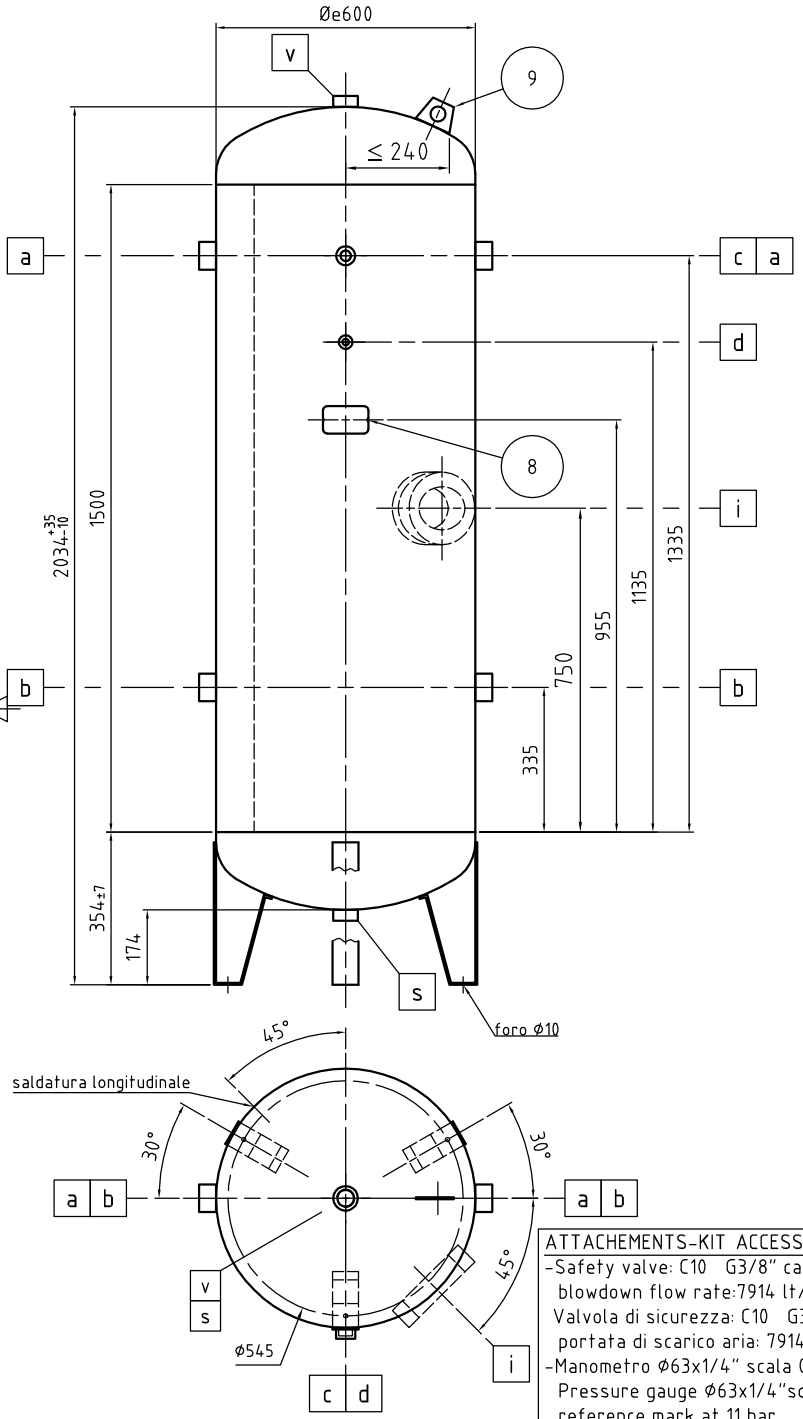


Dett.	Item	Qty	Description	Standard	Note
	9	1	Lifting lug-Anello di sollevamento	tipo G1 dis.1141	
	8	1	Number Plate-Targa CE		
v	7	1	Half coupling-Manicotto mezzo	G 1"1/4 H=25	Valvola di sicurezza / Ispezione - Safety valve / Inspection
s	6	1	Half coupling-Manicotto mezzo	G 1"1/4 H=25	Scarico / Ispezione - Drain / Inspection
i	5	1	Hand hole-Passo di mano	100x150	Apertura d'ispezione - Inspection opening OPTIONAL
d	4	1	Half coupling-Manicotto mezzo	G 3/8" H=15	Servizio - Service
c	3	1	Half coupling-Manicotto mezzo	G 3/4" H=20	Servizio - Service
b	2	2	Half coupling-Manicotto mezzo	G 1"1/2 H=25	Alimentazione aria - Inlet
a	1	2	Half coupling-Manicotto mezzo	G 1"1/2 H=25	Utilizzo - Outlet

CARATTERISTICHE SERBATOIO/OPERATING FEATURES:

Capacità - Capacity: ~500 lt.
Pressione di progetto - Design pressure: 11 bar
Temperatura di progetto - Design temperature: -10° ÷ +120°C
Fluido - Fluid: ARIA COMPRESSA O AZOTO - COMPRESSED AIR or NITROGEN
Collaudo - Test: 2009/105/CE

POSSIBILI TRATTAMENTI /POSSIBLE TREATMENTS:

INTERNAL TREATMENT-TRATTAMENTO INTERNO:	EXTERNALTREATMENT-TRATTAMENTO ESTERNO:
UNREFINED-GREZZO	UNREFINED-GREZZO
UNREFINED-GREZZO	PAINTED-VERNICIATO RAL 5015
HOT GALVANIZED-ZINC. A BAGNO CALDO	HOT GALVANIZED-ZINC. A BAGNO CALDO
VITROFLEX	PAINTED-VERNICIATO RAL 5015
HOT GALVANIZED/ZINC. A BAGNO CALDO+VITROFLEX	HOT GALVANIZED-ZINC. A BAGNO CALDO

NOTES:

-Tolleranze di assemblaggio sulle quote lineari e angolari prive di indicazione specifica, in accordo con UNI EN 22768/1-V.
-Linear and angular tollerances without reference in accordance with UNI EN 22768/1-V.
-Costruzione in accordo con il disegno di approvazione 2009/105/CE n°12783 rev.0 (il passo di mano è montato solo su richiesta del cliente).
-Construction in according to approval drawing 2009/105/CE n°12783 rev.0. (hand hole is optional).

ATTACHEMENTS-KIT ACCESSORI 112/CE LT.200-900/11
-Safety valve: C10 G3/8" calibrated 10.8bar blowdown flow rate:7914 lt/1' + guarn.NBR
Valvola di sicurezza: C10 G3/8" tar.10.8bar portata di scarico aria: 7914 lt/1' + guarn.NBR
-Manometro Ø63x1/4" scala 0-20 bar assiale,segno a 11 bar
Pressure gauge Ø63x1/4"scale 0-20 bar axial, reference mark at 11 bar

Rev.	Data	Descrizione	Disegnatore	Verificatore
6	05/12/13	Modificati manicotti sui fondi (erano G 2")	Lucchin S.	Cervellati C.
5	09/09/11	Aggiornato direttiva di collaudo, era 87/404/CE e modificato dis. di progetto, era n. 10284.	Mariotto V.	Cervellati C.
4	29/03/10	Modificato: altezze manicotti e temp. di progetto max (era +50°C)	Mariotto V.	Cervellati C.
3	11/11/04	Modifica spessore fondo e normativa di costruzione	G. Sicchieri	R.Da Madice

Revisioni

SICC
S.p.A. Rovigo
VIALE PORTA PO,89
45100 ROVIGO
(ITALY)
Phone +390425403111
Telefax +390425403177

Codice: 112V00500/11	Scala: 1:12	Sostituisce: 8037R5	Unità: mm
Descrizione: A/C VERTICALE TIPO 500/11 bar art.112		Nr. disegno: 8037	Revisione: 6
		Data: 02.03.01	
File: \\Pd800\AADISEGNI\112\8037R6.dwg		Disegnatore: Panin S.	A3
Riferimenti: SICC		Verificatore: Orsetti A.	

Rev.1 14/09/99 Mod. PQ 04-2/1

Proprietà della SICC SpA. E' vietata la riproduzione o comunque la visione a terzi non interessati senza nostra autorizzazione scritta. La Ditta tutela i propri diritti a norma di Legge.